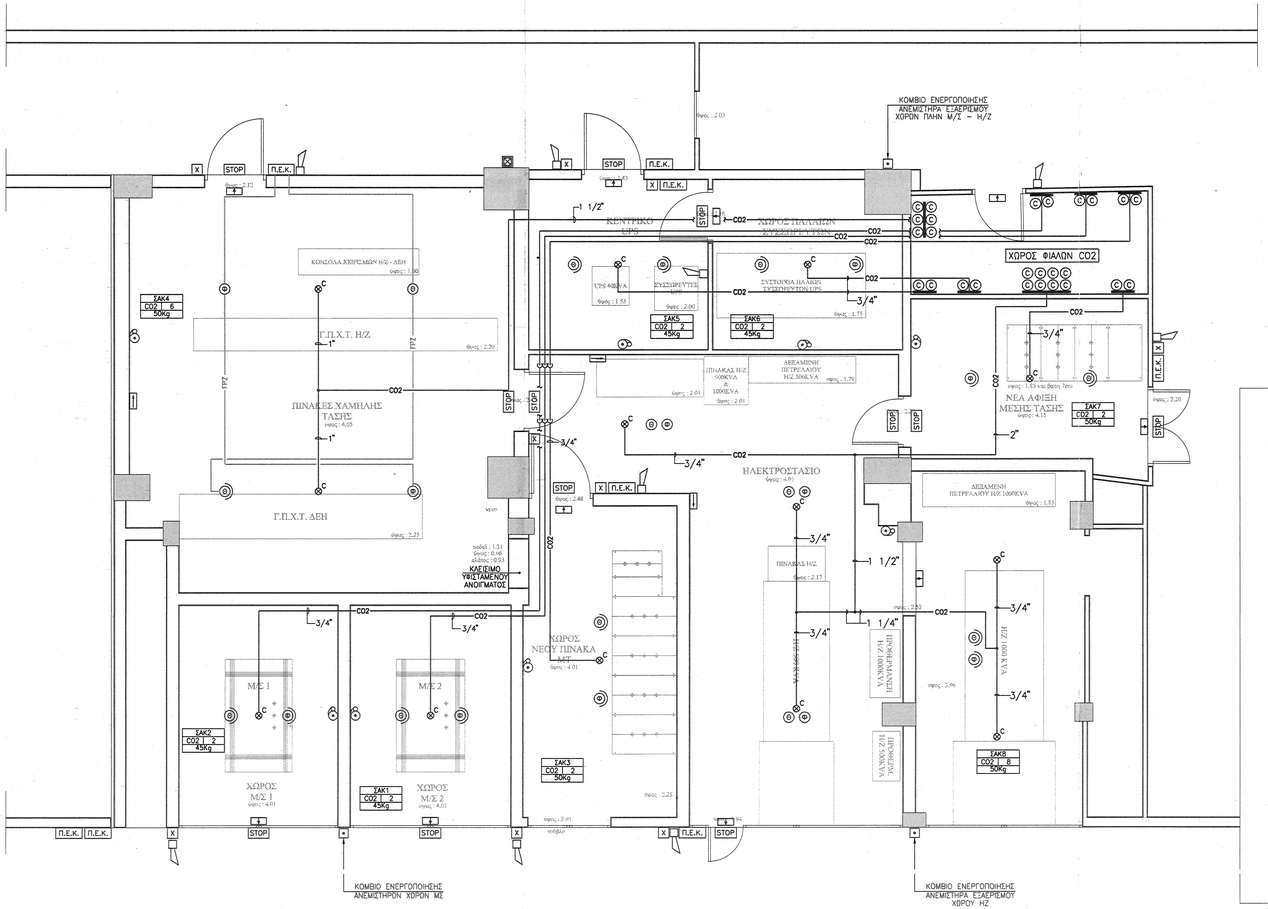

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

FPL	ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (Lίycy 2x1,5mm2)
FPZ	ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (NYM 2x1,5mm2)
CO2	ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CO2
C	ΦΙΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CO2
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
	ΟΠΤΙΚΟΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
STOP	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
X	ΚΟΜΒΙΟ Η' ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
	ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Π.Ε.Κ.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
FD	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPER)
M	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (MONITOR MODULE)
ΣΑΚ1 IN 4 80A/200ser	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ)–ΦΟΡΙΣΜΟΥ ΘΨ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ή ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ)–ΦΟΡΙΣΜΟΥ ΘΨ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
2. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ SHUT OFF DAMPERS ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΥΜΒΑΝ ΦΩΤΙΑΣ.

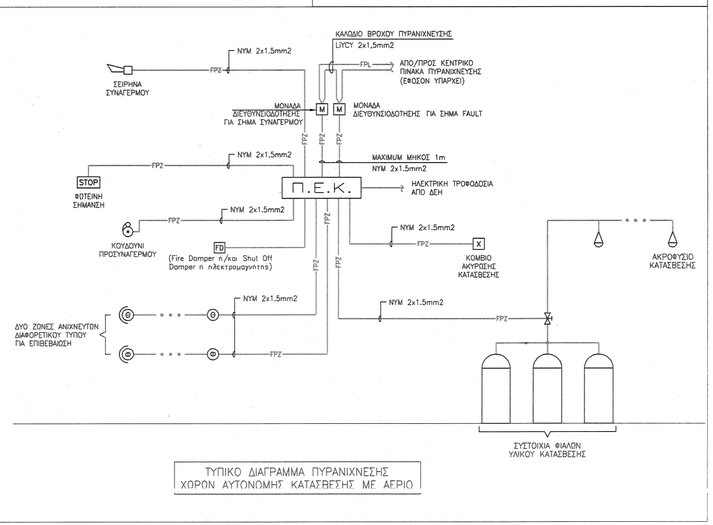

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΚΤΥΠ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΟΜ ΑΕ Ν. 4199/2013

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΤ-12

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1

ΚΛΙΜΑΚΑ: - 1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΕΑΜ Μ.Η.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΥΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Αθήνα... 24/12/14
δια της υπ' αριθμ. 13563 / 2014
πράξης του Δ/ντα Συμβούλου

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΤΕΑΜ Μ.Η.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΩΝΑΡΑ 10 • ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 71
ΑΡ. ΦΑΚ.: 617358
ΤΗΛ.: 0951655511 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: ΔΙΕΥ. ΣΥΝ. ΕΚΔ.: FAX: 210 64 56 44

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΙΛΟΣ Τ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΖΩΝΑΡΑ 10 • ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 64 56 44 • FAX: 210 64 56 44
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 18002
ΑΦΜ: 014873258 ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-										