ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ	
DSPA 3/1	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΣΟΛ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ 3.25kg
DSPA 8/2	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΣΟΛ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ 8.70kg
UM 1-4A	ACTIVATION MODULE-ΠΥΛΑΚΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΙΤΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ (PACKAGED) ΚΑΙ ΠΕΤΟΠΟΘΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΝ12845.
2. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ12845, ΑΠΟ ΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ) ISO MEDIUM.
3. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΚΟΥΦΩΣ). ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 108mm ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΕ ΥΤΟ ΒΙΑΜΕΤΡΟΥ.
4. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΚΑΤΑ DIN 30675.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	
6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3ΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
25	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3ΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 25kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
5	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7)
68 / 93 Κόκκινη / Διάρκεια	ΚΑΤΑΙΟΝΙΤΗΡΑΣ SPRINKLER ΝΕΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OH1 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 5 (l/min/m²)
	ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845)
DN32	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (SPRINKLER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN32
	ΔΙΑΜΟΡΦΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
FS	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
ΠΕ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΠΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΣΡΟΥΑΝΑΣ
	ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ 25kg/ ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙ
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΛΑΤΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11) BREAKING GLASS CALL POINT
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010). ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90min (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010) 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 2x20W

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ AEROSOL. (ISO 15779 & ΕΛΟΤ CEN /TR 15276)	
ΠΑΚ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ LOOP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IP65
STOP	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ IP65
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

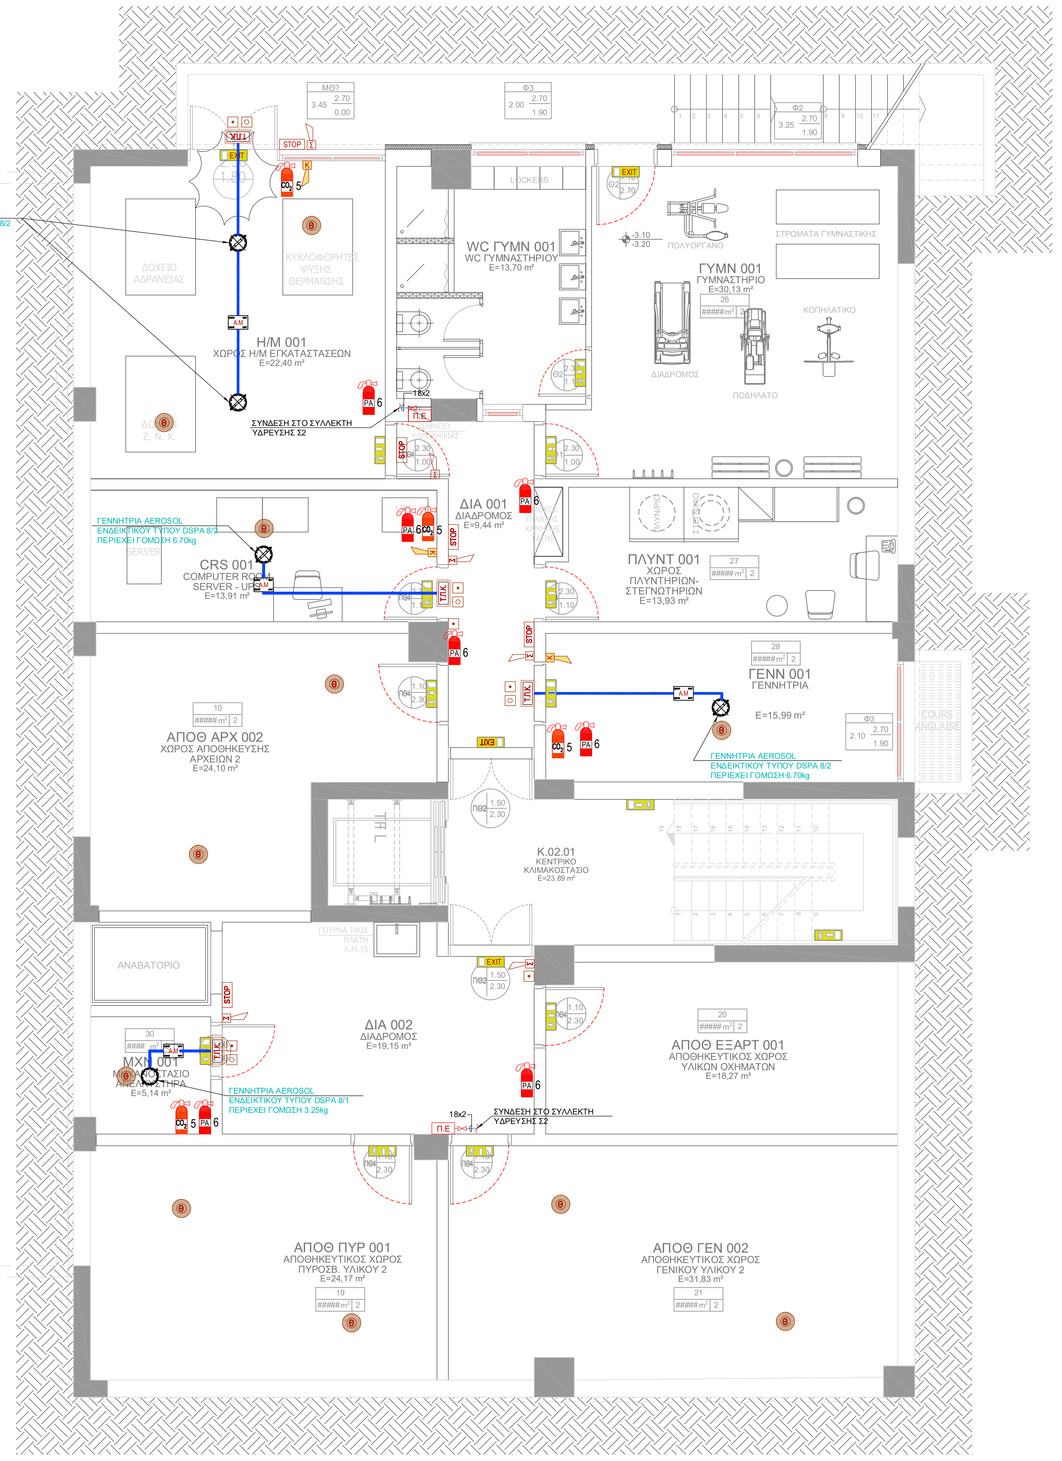

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΕΦΑΡΜΟΓΗ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** **ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ**	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** ΕΠ 01 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΒΑΚΑΛΗ ΕΥΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Αρ.πρ.ΥΠΕΝ: 885618 ΕΞ 21
Απόφαση του Διοικητή
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΩΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
1	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

2513	E.F.	MPRK	01	-	100	ΕΠ.01
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	