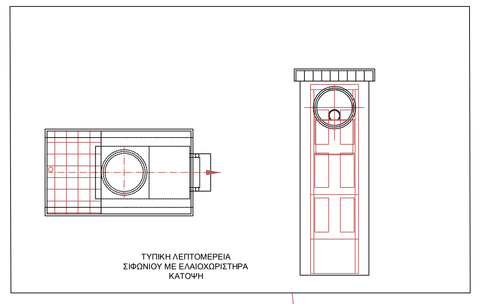

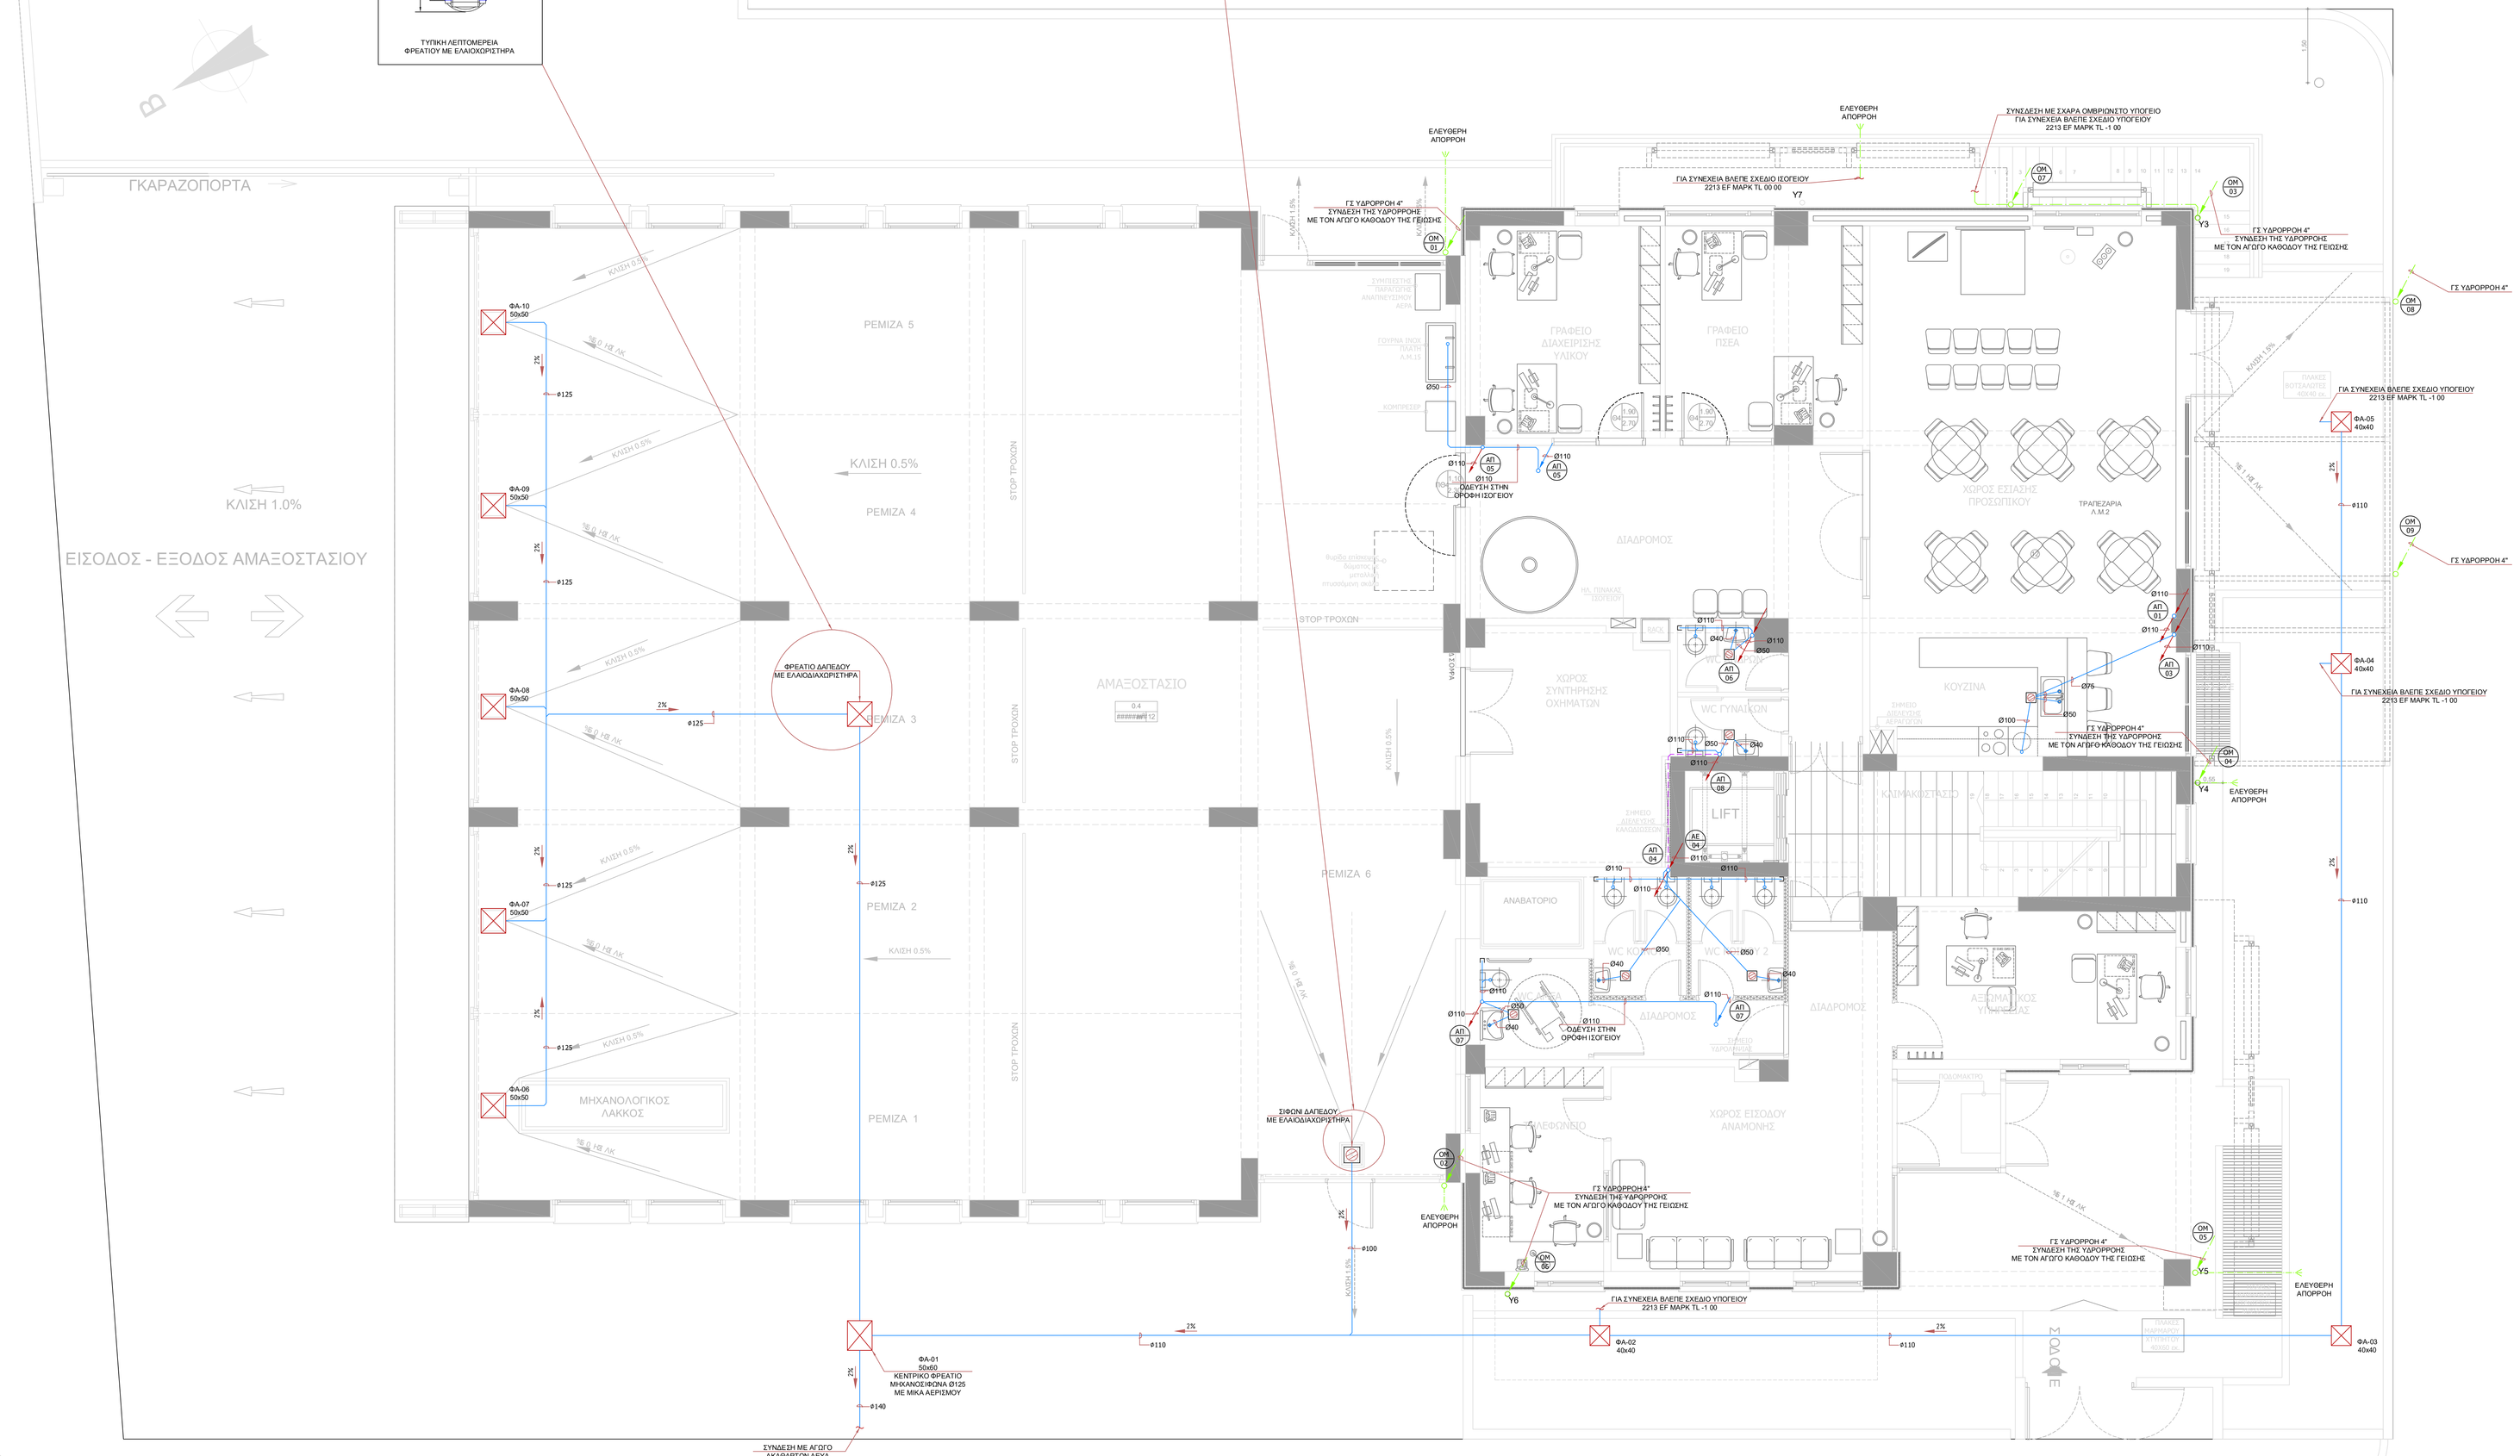

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠ.01
Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΑΕ.01 ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Φ75	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ75	ΦΑ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.01 ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cmx40cm
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΕΠΟΜΑΝΤΙΔΑ	ΦΟ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.01 ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cmx40cm
	ΜΙΚΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Ε.+1.00 Β.Ρ.-0.50	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ: ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: +1.00 ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ: -0.50
	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ		ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΑΠ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ
ΑΕ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΟΜ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΗ ΠΩΣΕΙΣ
	ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛΙΟΥ 1%, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x100(εκ). ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΛΑΣΗΣ B125, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		ΝΙΠΤΗΡΑΣ
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΩΔΩΝ ΣΧΑΡΑ 30x30(εκ)/ZINTO		ΚΟΜΒΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΤΗΚΗ ΒΑΦΗ 10cm		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΞΤΗΣ ΡΟΗΣ.
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΑΔΤΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΗΜΙΚΡΥΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC PN6 ΜΕ ΜΟΥΦΑ, ΕΛΟΤ 686.
4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΕΛΟΤ 476
5. ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ 2%
6. ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕ PAM ΕΛΟΤ309 - DN(ΕΝΩ) - ISO MEDIUM 65 CN, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4" (100mm).
7. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2412/86.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

ΛΕΚΑΝΗ	Φ100
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	Φ40
ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ	Φ50 – Φ75
ΛΟΥΤΗΡΑΣ	Φ50
ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΑΣ	Φ50
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ	Φ50

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6.6.1 ΤΟΥ Π.Δ. 41/2018

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ02

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΒΑΚΛΙΝΗ ΕΡΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Αρ.Μ.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 22/12/23 ΩΡ.21
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΗΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
02	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E.F.	ΜΑΡΚ	01	00	00	M.02