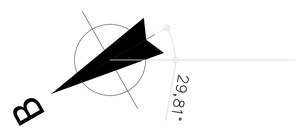

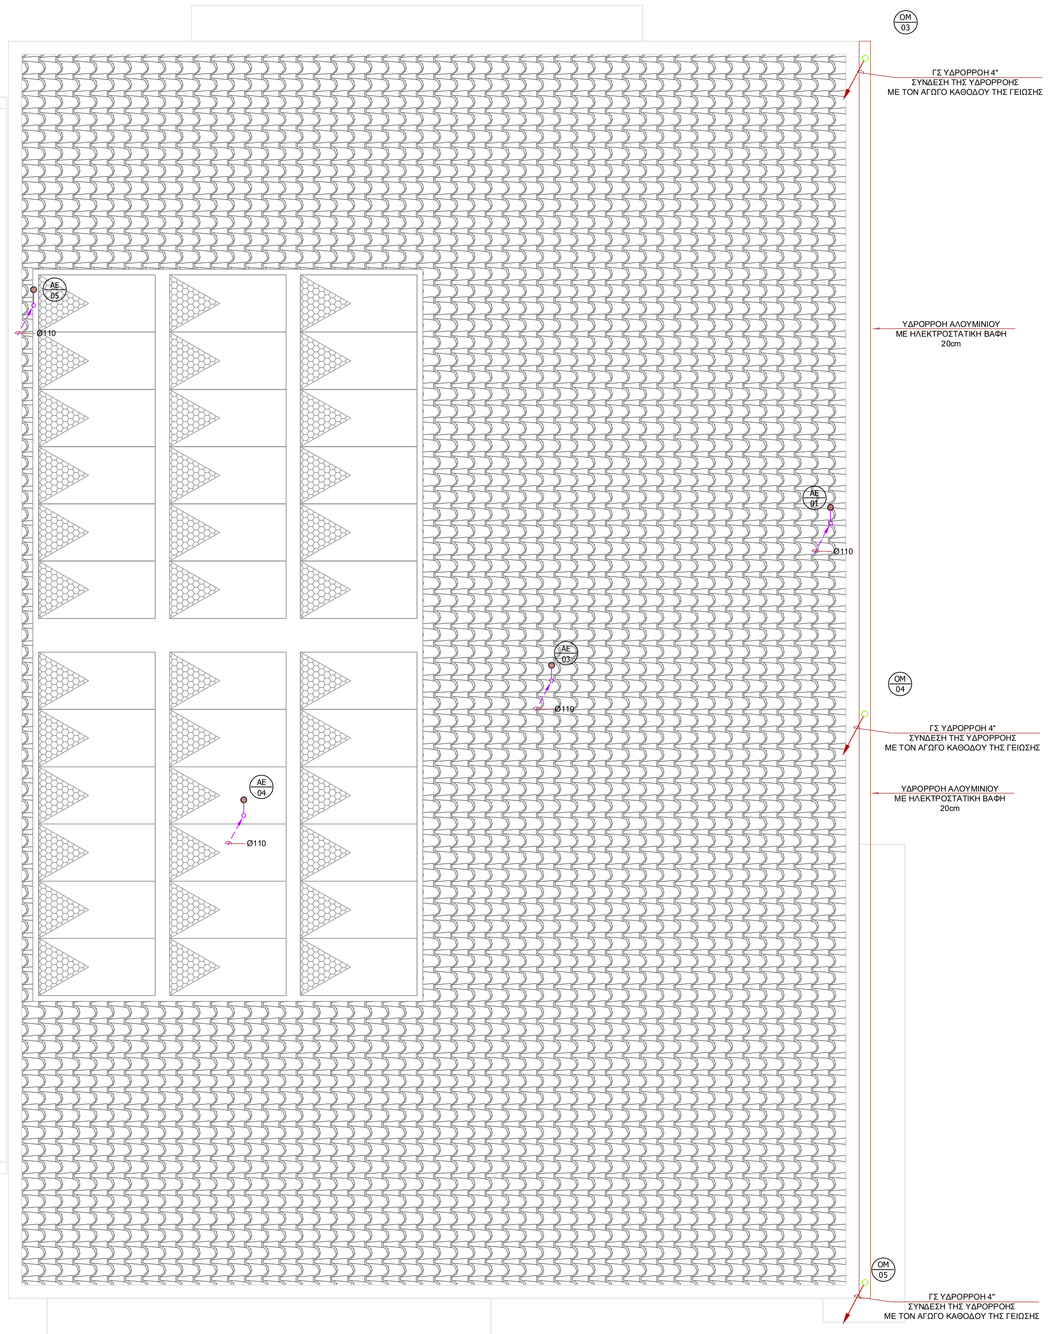

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠ.01
Φ100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100		ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΑΕ.01 ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Φ75	ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686, PN6 ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ75	ΦΑ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ.01 ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cm×40cm
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙΑ/ΣΔ	ΦΟ-01 40x40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟ.01 ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40cm×40cm
	ΜΙΚΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Ε.+1.00 Β.Ρ.-0.50	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ: ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΣ: +1.00 ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ : -0.50
	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ		ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΚΠ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ
ΚΑ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΟΜ 01	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΥ 01		ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΔΟΙΚΤΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΑΜΠΗΣ ΠΕΣΕΩΣ
	ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΤΥΠΟΜΕΝΑ 1%, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x100(εσ), ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΛΑΣΗΣ D125, (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ)		ΝΙΠΤΗΡΑΣ
	ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΣΧΑΡΑ 30x30(εσ)cm/D15		ΚΟΦΦΩΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 10cm		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΡΟΗΣ.
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΤΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΗΚΩΜΟΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC PN6 ΜΕ ΜΟΥΦΑ, ΕΛΟΤ 686.
4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ U-PVC ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΕΛΟΤ 476
5. ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ 2%
6. ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΛΟΤ269 - DIN2440 - ISO MEDIUM 65 ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4" (100mm).
7. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΣΤΕ 2412/86.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

ΛΕΚΑΝΗ	Φ100
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	Φ40
ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ	Φ50 – Φ75
ΛΟΥΤΗΡΑΣ	Φ50
ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΑΣ	Φ50
ΝΕΡΟΧΤΤΗΣ	Φ50

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΣΗ

ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 0.6.1 ΤΟΥ Π.Δ. 41/2018

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ05
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑΚΕΛΗ ΕΥΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Αρ.πρ.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Σύμφωνη την Διοίκηση
Υπάρχουν πρ.σ. κ.λπ.

Γ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E.F.	M.A.P.K.	0.1	D.O.	0.0	M.05