Κατηγορία:	α			
Κτίσμα	Ύψος κάλυψης	Γωνία τριβόδρου	Ρυ θερινός	Ρυ κάτ/ς
BA1	30	0	1.00	1.00
NA1	120	0	1.00	1.00
NA2	120	0	1.00	1.00
NA3	120	0	1.00	1.00
NA4	120	0	1.00	1.00
NA5	120	0	1.00	1.00
NA1	210	0	1.00	1.00
NA6	120	0	1.00	1.00
BA2	30	0	1.00	1.00
BA3	30	0	1.00	1.00
BA4	30	0	1.00	1.00
BA5	30	0	1.00	1.00
BA6	30	0	1.00	1.00
BA7	30	0	1.00	1.00
BA8	30	0	1.00	1.00
BA1	300	0	1.00	1.00
BA2	300	0	1.00	1.00
BA3	300	0	1.00	1.00
BA4	300	0	1.00	1.00
BA5	300	0	1.00	1.00
BA6	300	0	1.00	1.00
BA7	300	0	1.00	1.00
NA2	210	0	1.00	1.00
NA3	210	0	1.00	1.00
NA4	210	0	1.00	1.00
NA5	210	0	1.00	1.00
NA6	210	0	1.00	1.00
NA7	210	0	1.00	1.00
NA8	210	0	1.00	1.00
NA9	210	0	1.00	1.00
NA10	210	0	1.00	1.00
NA11	210	0	1.00	1.00
NA7	120	0	1.00	1.00

Κατηγορία:	α			
Κτίσμα	Ύψος κάλυψης	Γωνία τριβόδρου	Ρυ θερινός	Ρυ κάτ/ς
BA1	30	78	0.87	0.75
NA1	120	64	0.73	0.94
NA2	120	45	0.83	0.96
NA3	120	34	0.87	0.97
NA4	120	27	0.90	0.98
NA5	120	22	0.91	0.98
NA1	210	0	1.00	1.00
NA6	120	0	1.00	1.00
BA2	30	0	1.00	1.00
BA3	30	0	1.00	1.00
BA4	30	0	1.00	1.00
BA5	30	0	1.00	1.00
BA6	30	0	1.00	1.00
BA7	30	0	1.00	1.00
BA8	30	0	1.00	1.00
BA1	300	13	1.00	1.00
BA2	300	19	1.00	1.00
BA3	300	23	1.00	1.00
BA4	300	27	1.00	0.99
BA5	300	64	1.00	0.98
BA6	300	0	1.00	1.00
BA7	300	0	1.00	1.00
NA2	210	0	1.00	1.00
NA3	210	0	1.00	1.00
NA4	210	0	1.00	1.00
NA5	210	0	1.00	1.00
NA6	210	0	1.00	1.00
NA7	210	0	1.00	1.00
NA8	210	0	1.00	1.00
NA9	210	0	1.00	1.00
NA10	210	0	1.00	1.00
NA11	210	0	1.00	1.00
NA7	120	0	1.00	1.00

Κατηγορία:	α					
Κτίσμα	Ύψος κάλυψης	Γωνία τριβόδρου	Ρλ/ Θερινός	Ρλ/ κάτ/ς	Ρκ Θερινός	Ρκ κάτ/ς
BA1	30	0	1.00	1.00	0.87	0.75
NA1	120	22	0.99	0.95	0.72	0.85
NA2	120	27	0.99	0.94	0.82	0.90
NA3	120	34	0.98	0.92	0.85	0.88
NA4	120	46	0.97	0.88	0.87	0.86
NA5	120	64	0.95	0.81	0.86	0.79
NA1	210	78	0.74	0.92	0.74	0.92
NA6	120	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA2	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA3	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA4	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA5	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA6	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA7	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA8	30	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA1	300	59	0.78	0.75	0.78	0.79
BA2	300	25	0.90	0.93	0.90	0.93
BA3	300	19	0.92	0.95	0.92	0.95
BA4	300	15	0.93	0.96	0.93	0.96
BA5	300	12	0.94	0.97	0.94	0.95
BA6	300	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA7	300	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA2	210	58	0.80	0.93	0.80	0.93
NA3	210	21	0.93	0.98	0.93	0.98
NA4	210	31	0.90	0.96	0.90	0.96
NA5	210	17	0.95	0.98	0.95	0.98
NA8	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA7	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA8	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA9	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA10	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA11	210	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NA7	120	0	1.00	1.00	1.00	1.00

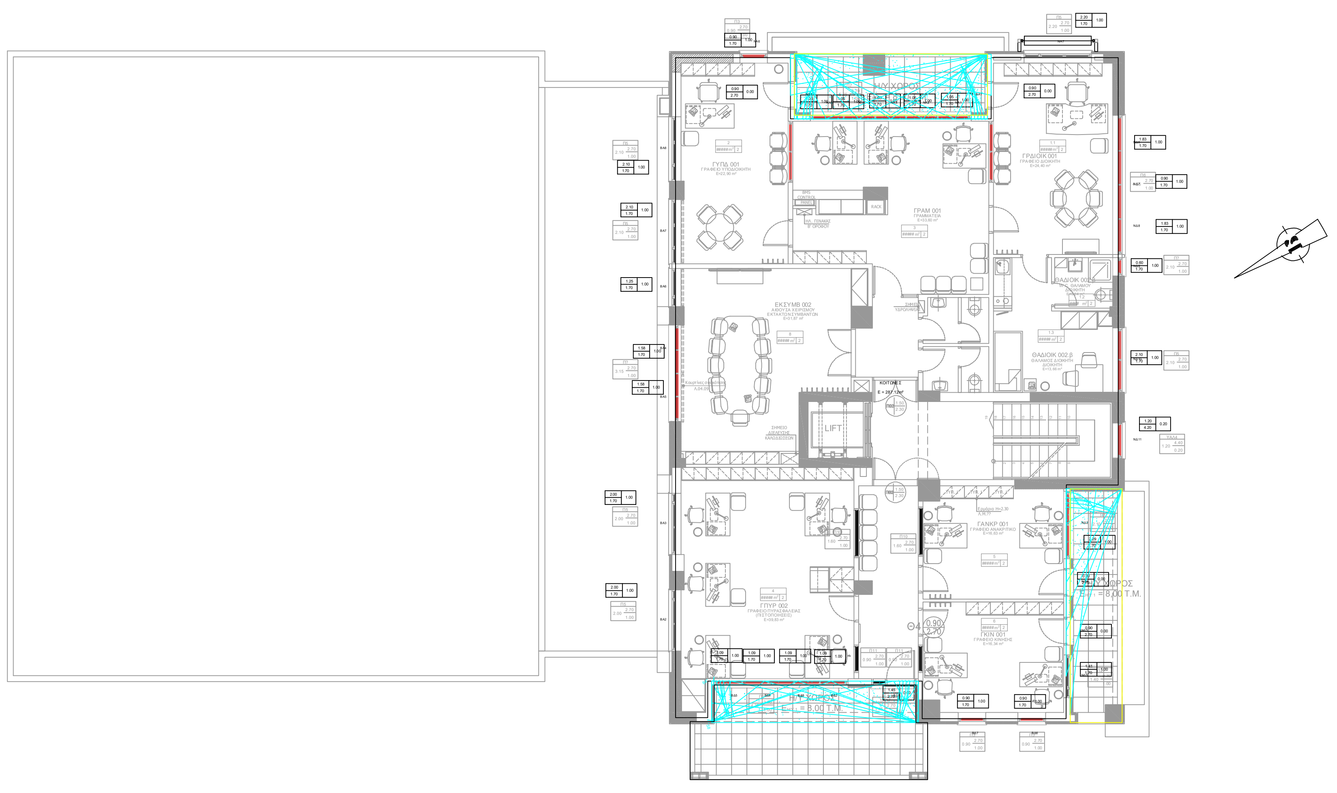

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΕΦΑΡΜΟΓΗ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ** **ΣΚΙΑΣΕΙΣ** **ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ**	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** KE 06 ΚΛΙΜΑΚΑ ---

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΕΥΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ'αριθ. 265/29.07.21
Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΥΠΑ Α.Ε.

00	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΘ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

2513	E	F	K.E.N.K	01	+	2	00	M.34
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ		ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ		ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	