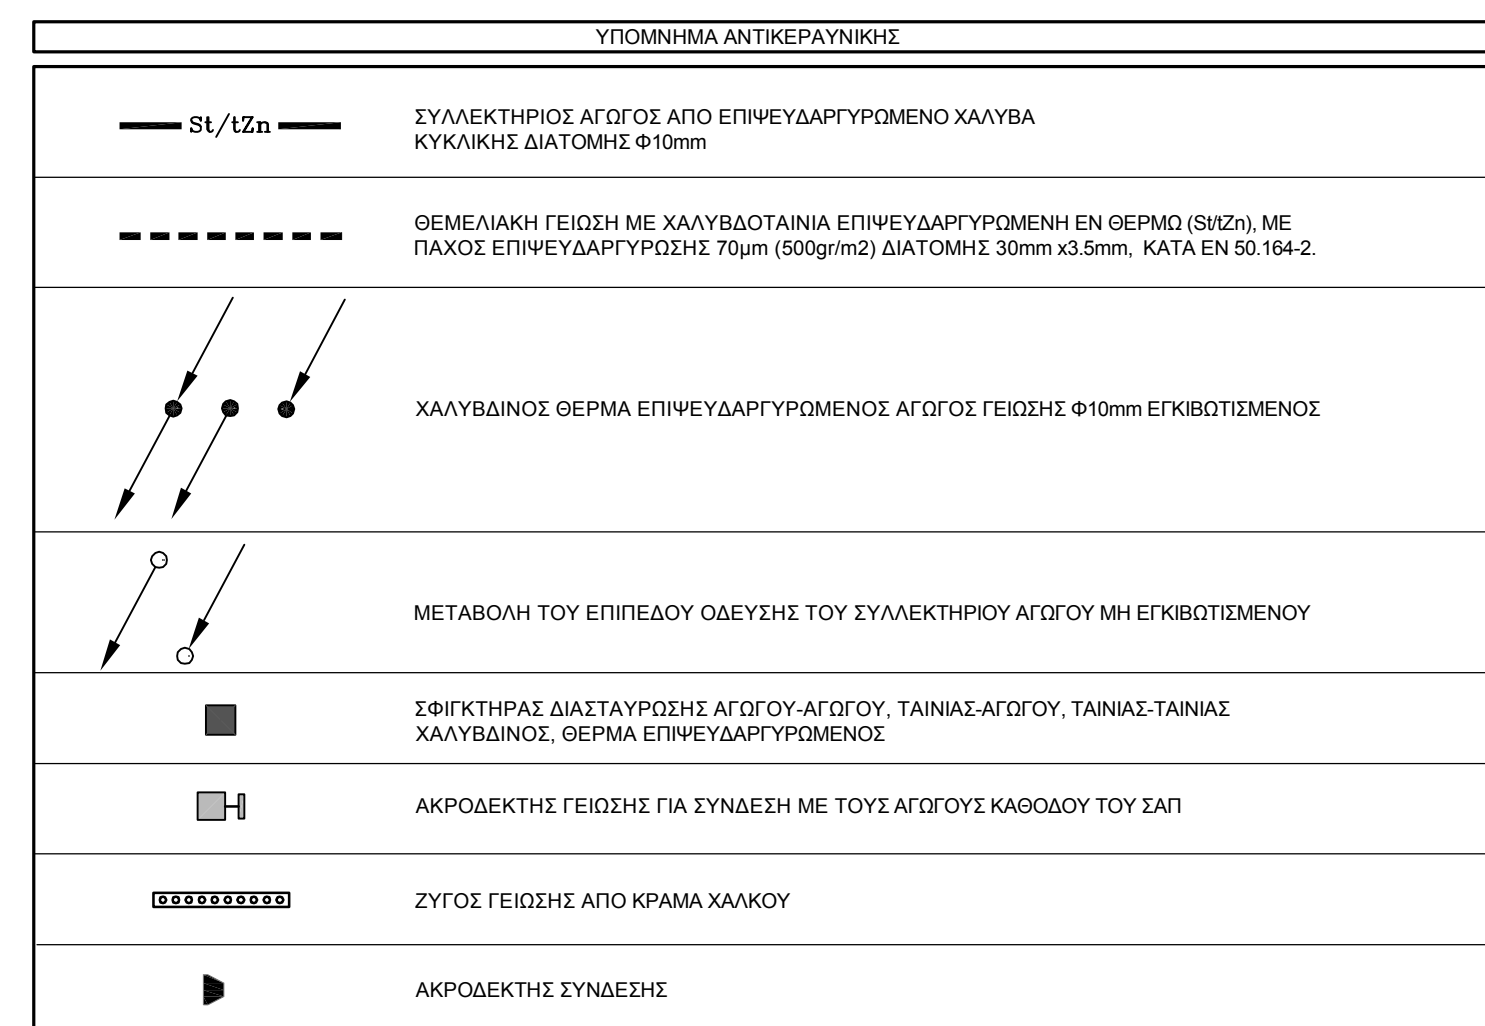


- | ΣΤΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΠ |
|---|
| 1. Καθώς 20πμ ευθείας αμμουδι, θα τοποθετηθεί εξάρτημα απορρόφησης ακουστικών διαστάσεων με δυο άκρους σφηνιστής. |
| 2. Στο συλλεκτήριο σύστημα θα συνδεθούν μέσω καταλήξεων συνδέσεων όλες οι μεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές που :
- προέχουν από την προστατευόμενη περιοχή > 20cm.
- περιλαμβάνουν εισπνοή > 1mm ή έχουν μήκος > 3mm. |
| 3. Όλες οι μεταλλικές υδρόρροες θα γεφυρωθούν με καλώδιο με το συλλεκτήριο σύστημα. |
| 4. Οι συλλεκτικές αγωγές θα στηριχθούν επί σταθμών δομικών στοιχείων ανά τμή, με κατάλληλα στηρίγματα. |

[illegible]