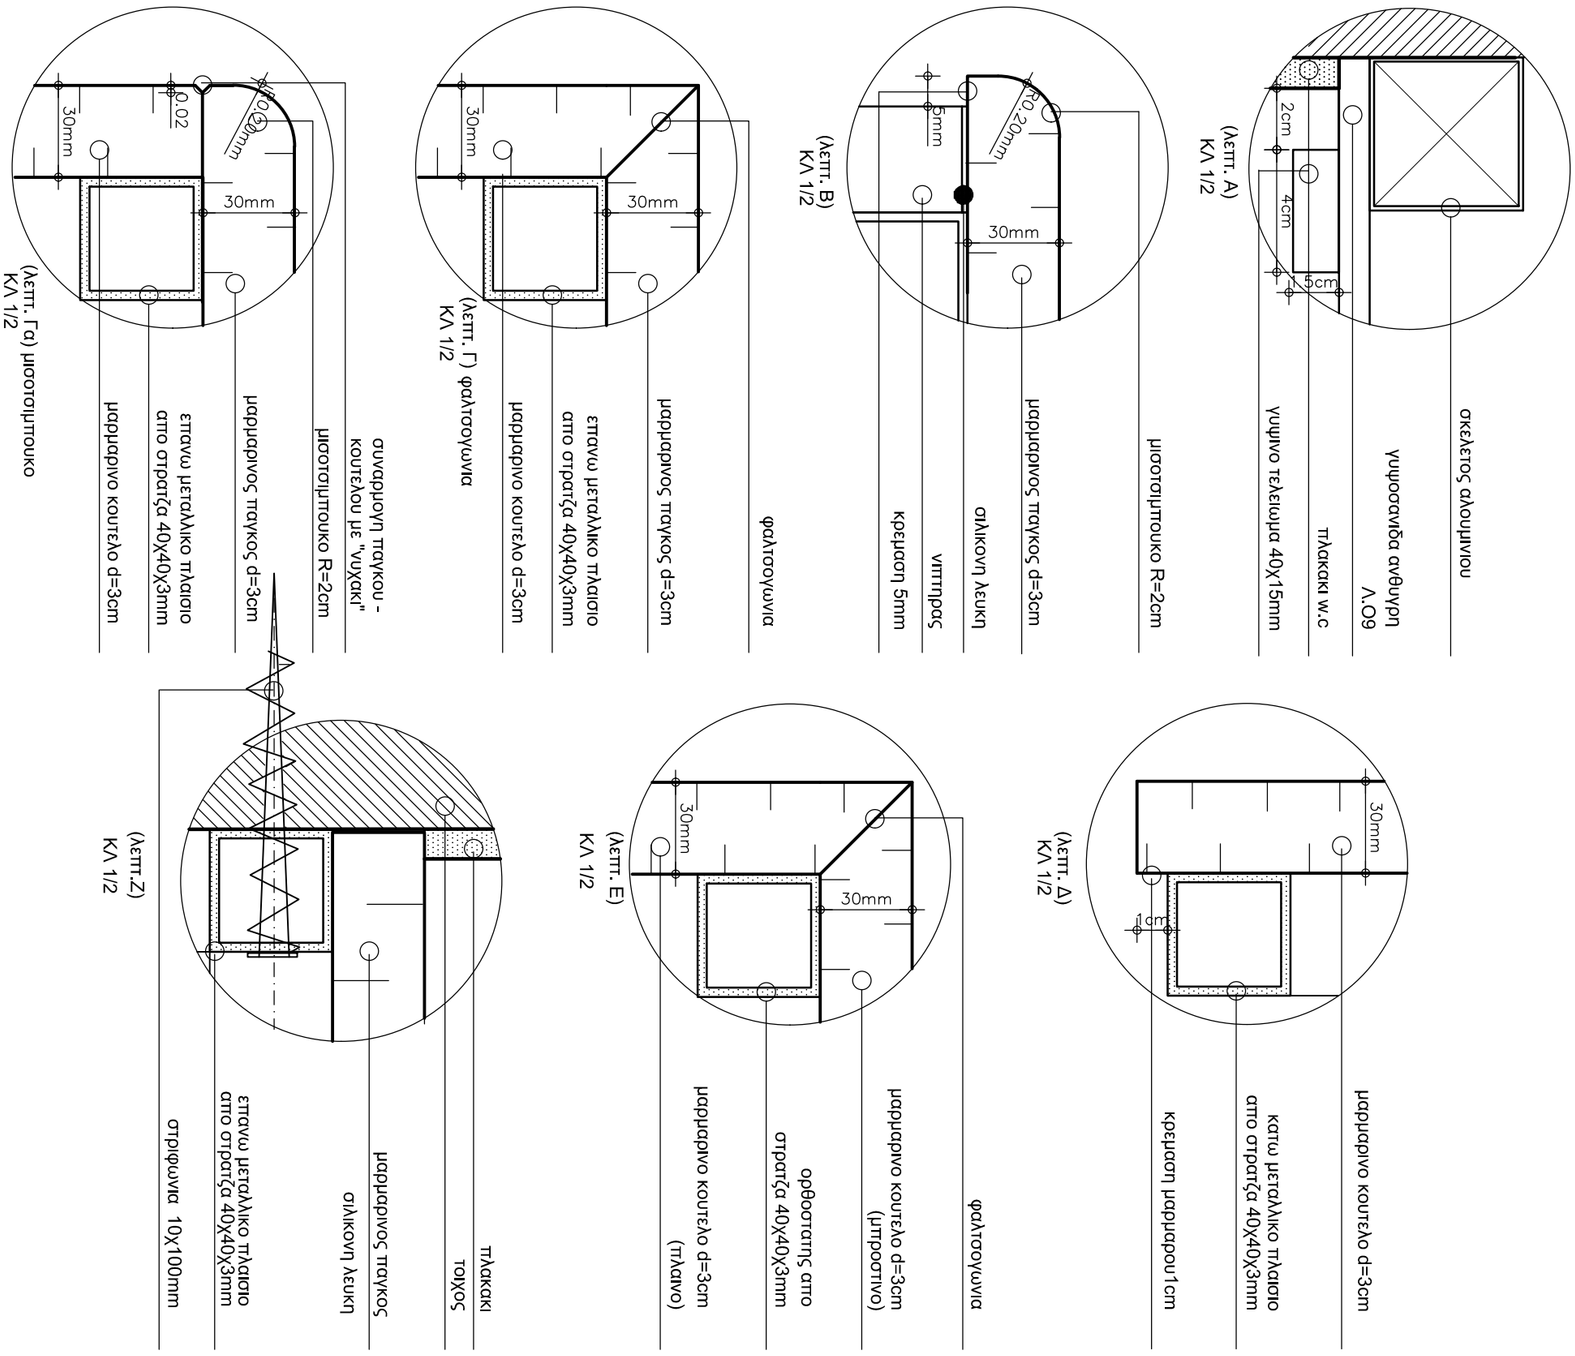

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο καθρεπτης εχει παχος d= 5mm και τοποθετειται ομοεπιπεδα με τα πλακακια
   Ειναι τοποθετημενος με ταινιες διπλης οψης και σιλικονη σε ολο το μηκος του τοιχου
2. Οι νιπτηρες ειναι υποκαθημενοι ~35χ50 cm σε μαρμαρινο παγκο d=3cm ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ωχρα η ΚΑΒΑΛΑΣ λευκο με κουτελο (κρεμαση)25cm απο το ιδιο μαρμαρο d=3cm με συναρμογη μεταξυ παγκου- κουτελου φαλτσογωνια,(λεπτ.Γ) ετσι ωστε να φαινεται ενας ογκος (κουτουκι) η παγκος με μισοτσιμπουκο και συναρμογη με το κουτελο με "νυχακι" (λεπτ.Γα).Τον τροπο κατασκευης(λεπτ.Γ η λεπτ.Γα) εχει τη δυνατοτητα να επιλεξει καθε φορα ο μελετητης.
   Το κουτελο εχει κρεμαση 1cm κατω απο το μεταλλικο πλαισιο στηριξης(λεπτ.Δ).
   Ολες οι ενωσεις του μαρμαρου γινονται με ειδικη κολλα αριστης ποιοτητας.
   Το χειλος του μαρμαρου στο εσωτερικο των νυπτηρων γινεται μισοτσιμπουκο (λεπτ.Β)και στη συναρμογη του με το νιπτηρα βγαινει 5mm πιο εξω και μπαινει σιλικονη.
   Ολη η μαρμαρινη κατασκευη αλοιφεται με ιδικο στεγανωτικο υλικο δυο φορες.
3. Η μαρμαρινη κατασκευη των υποκαθημενων νιπτηρων "παταει" σε διπλο μεταλλικο πλαισιο(σκελετο) απο στρατζα γαλβανιζε 40χ40mm στο πανω(παγκο) και κατω μερος της κατασκευης.
   Τα 2 πλαισια ενωνονται μεταξυ τους με μεταλλικους ορθοστατες της ιδιας διατομης με ηλεκτροσυγκολληση σε ολο το μηκος της επαφης.
   Το μεταλλικο πλαισιο(σκελετος) βιδωνεται στο τοιχο -πριν τη τοποθετηση των πλακακιων- με στριφωνια τουλαχιστον 10χ100mm και σε αποσταση μεταξυ τους < 50 cm. (λεπτ.Ζ)
   Ο τροπος κατασκευης και στηριξης του στρατζαριστου σκελετου ειναι ο ιδιος ανεξαρτητα σχηματος του παγκου.
   Η στηριξη του νυπτηρα στο μαρμαρο γινεται με τα ειδικα γι αυτο το σκοπο κλιπς και τοποθετειται επιπροσθετη στηριξη με τραβερσα γαλβανιζε αν θεωρηθει απαραιτητο απο τον επιβλεποντα.
4. Οι γωνιες των μαρμαρινων συναρμογων (φαλτσογωνιες) θα λειανθουν ετσι ωστε να μην ειναι αιχμηρες.
5. Αν λογω μηκους του παγκου ο μελετητης κρινει οτι χρειαζεται κατω απο το μεταλλικο σκελετο γινεται ενισχυτικα τοιχακι απο ανθυγρη διπλη γυψοσανιδα (λεπτομερεια Λ8) και επενδυεται με πλακακι γρανιτη 30χ30 η 40χ40 γκρι ανοιχτο γυαλιστερο -σαν των τοιχων-με αρμο 3mm και στοκο στο ιδιο χρωμα με τα πλακακια.
6. Ο μεταλλικος σκελετος παιρνει προσθετες τραβερσες οπου χρειαζεται για να πατηση στο τοιχακι της γυψοσανιδας.
7. Η μπαταρια των νιπτηρων ειναι παγκου αναμικτικη inox και τοποθετειται κεντρικα ως προς το νιπτηρα (λεπτ.Ηα), εκτος και αν για καποιο λογο ο παγκος ειναι λιγοτερο απο 60cm και δεν χωραει στο κεντρο οποτε και τοποθετειται στο πλαι αριστερα, η ειναι τοιχου και τοποθετειται κεντρικα ως προς το νιπτηρα (λεπτ.Η) και σε Η=1.00m απο το δαπεδο.
8. Ο παγκος τοποθετειται σε h=0.60 εως 0.85m αναλογα με το ειδος και τις αναγκες του χωρου (π.χ W.C νηπιων,W.C ΑΜΕΑ κ.λ.π)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Λ.wc(β) Λ.wc(α)-Λ.w.c(α1)
	ΘΕΜΑ: ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ W.C – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Λ.wc(α)-Λ.w.c(α1)	κλ 1/2